



DATA INSPEKCJI : 02/07/2025

KONTROLĘ
WYKONAŁ :

Kolasiński Bartosz



Strona 1 z 4

Raport Inspekcji Rutynowej

Raport wykonano dla: Targowisko Miejskie Pruszków/Komorowska 14

Dla lokalizacji: Targowisko Komorowska Pruszków/Komorowska 14

- Karta Stacji trucia i monitoringu gryzoni - 27

	Kontrolujący	Koordynator
Imię i nazwisko	Kolasiński Bartosz	
Stanowisko	Technik	Koordynator
Podpis		

Ocena stanu zakładu i analiza aktywności szkodników sanitarnych

Opis: P - Poprawny N - Negatywny

	Data	Analiza założeń programu DDD - Ocena	Kwartalnie - występujące zagadnienia	Działania korygujące
Styczeń	2025-01-08	P		
Luty	2025-02-05	P	Brak	Brak
Marzec	2025-03-05	P	Brak	Brak
Kwiecień	2025-04-02	P	Brak	Brak
Maj	2025-05-07	P	Brak	Brak
Czerwiec	2025-06-04	P	Brak	Brak
Lipiec	2025-07-02	P	Brak	Brak
Sierpień		-----	-----	Brak
Wrzesień		-----	-----	-----
Październik		-----	-----	-----
Listopad		-----	-----	-----
Grudzień		-----	-----	-----

Przegląd stacji deratyzacyjnych

Opis	Działania korygujące
1 - Stacje sprawne.	Brak



DATA INSPEKCJI : 02/07/2025

KONTROLĘ
WYKONAŁ :

Kolasiński Bartosz

Strona 2 z 4

Zastosowane preparaty

Lp.	Strefa	Urządzenie	Preparat	Substancja czynna	Ilość w opak.	liczba sztuk	Ilość użyta	J. m.
1	1	Stacja deratyzacyjna	KLERAT KB	brodifacoum 0,05g/kg	25	11	275	Gram
2	2	Stacja deratyzacyjna	KLERAT KB	brodifacoum 0,05g/kg	25	16	400	Gram

Dodatkowe zabiegi

Miejsce wykonania	Powód wykonania zabiegu	Zastosowane preparaty	Wykonujący
Brak	Brak	-	Brak

Zalecenia dla zakładu / Uwagi

1 - Dbać o szczelność i zamykanie drzwi do budynków. 2 - Nie stwierdzono obecności ptaków i zwierząt drapieżnych. 3 - Wewnątrz obiektu w trakcie inspekcji nie stwierdzono śladów obecności gryzoni.

Karta kontroli stacji deratyzacyjnych

Strefa: 1

Stacje trucia - stan w dniu kontroli			Stan trutki w dniu kontroli			Podjęte działania	Uwagi
Lp.	Nr.st.	Stan techniczny	Użytkowy	Stopień pobrania %	Zastosowane preparaty		
1	1	T	SS	20	KLERAT 25 Gram	WP	-
2	2	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
3	3	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
4	4	T	SS	25	KLERAT 25 Gram	WP	-
5	5	T	SS	10	KLERAT 25 Gram	WP	-
6	6	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
7	7	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
8	8	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
9	9	-	-	-	KLERAT 25 Gram	-	[Brak urządzenia]
10	10	-	-	-	KLERAT 25 Gram	-	[Brak urządzenia]
11	11	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-

Strefa: 2

Stacje trucia - stan w dniu kontroli			Stan trutki w dniu kontroli			Podjęte działania	Uwagi
Lp.	Nr.st.	Stan techniczny	Użytkowy	Stopień pobrania %	Zastosowane preparaty		
1	80	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
2	81	T	SS	10	KLERAT 25 Gram	WP	-
3	82	T	SS	10	KLERAT 25 Gram	WP	-
4	83	T	SS	10	KLERAT 25 Gram	WP	-

Legenda dla urządzenia: stacja deratyzacyjna

Stan techniczny:

T - Technicznie sprawne;

Użytkowe:

SS - Ślady szczurów; BŚ - Brak śladów;

Podjęte działania:

WP - Wymiana preparatu;

Preparaty:

KLERAT - KLERAT KB;

Strefy: 1 - wzdłuż ogrodzenia, 2 - przy pawilonach



EVANDER

DATA INSPEKCJI : 02/07/2025

KONTROLĘ
WYKONAŁ :

Kolasiński Bartosz

Strona 4 z 4

5	84	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
6	85	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
7	87	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
8	88	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
9	89	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
10	90	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
11	91	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
12	92	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
13	93	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
14	94	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
15	95	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-
16	96	T	BŚ	0	KLERAT 25 Gram	WP	-

Legenda dla urządzenia: stacja deratyzacyjna

Stan techniczny:

T - Technicznie sprawne;

Użytkowe:

SS - Ślady szczurów; BŚ - Brak śladów;

Podjęte działania:

WP - Wymiana preparatu;

Preparaty:


KLERAT - KLERAT KB;

Strefy: 1 - wzdłuż ogrodzenia, 2 - przy pawilonach

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA URZADZEN DO MONITOROWANIA
SZKODNIKOW NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PRUSZKOWIE
PRZY UL. KOMOROWSKIEJ 14

● D 3 - duży karmnik daratyzacyjny

Data: 05-01-2022 r.

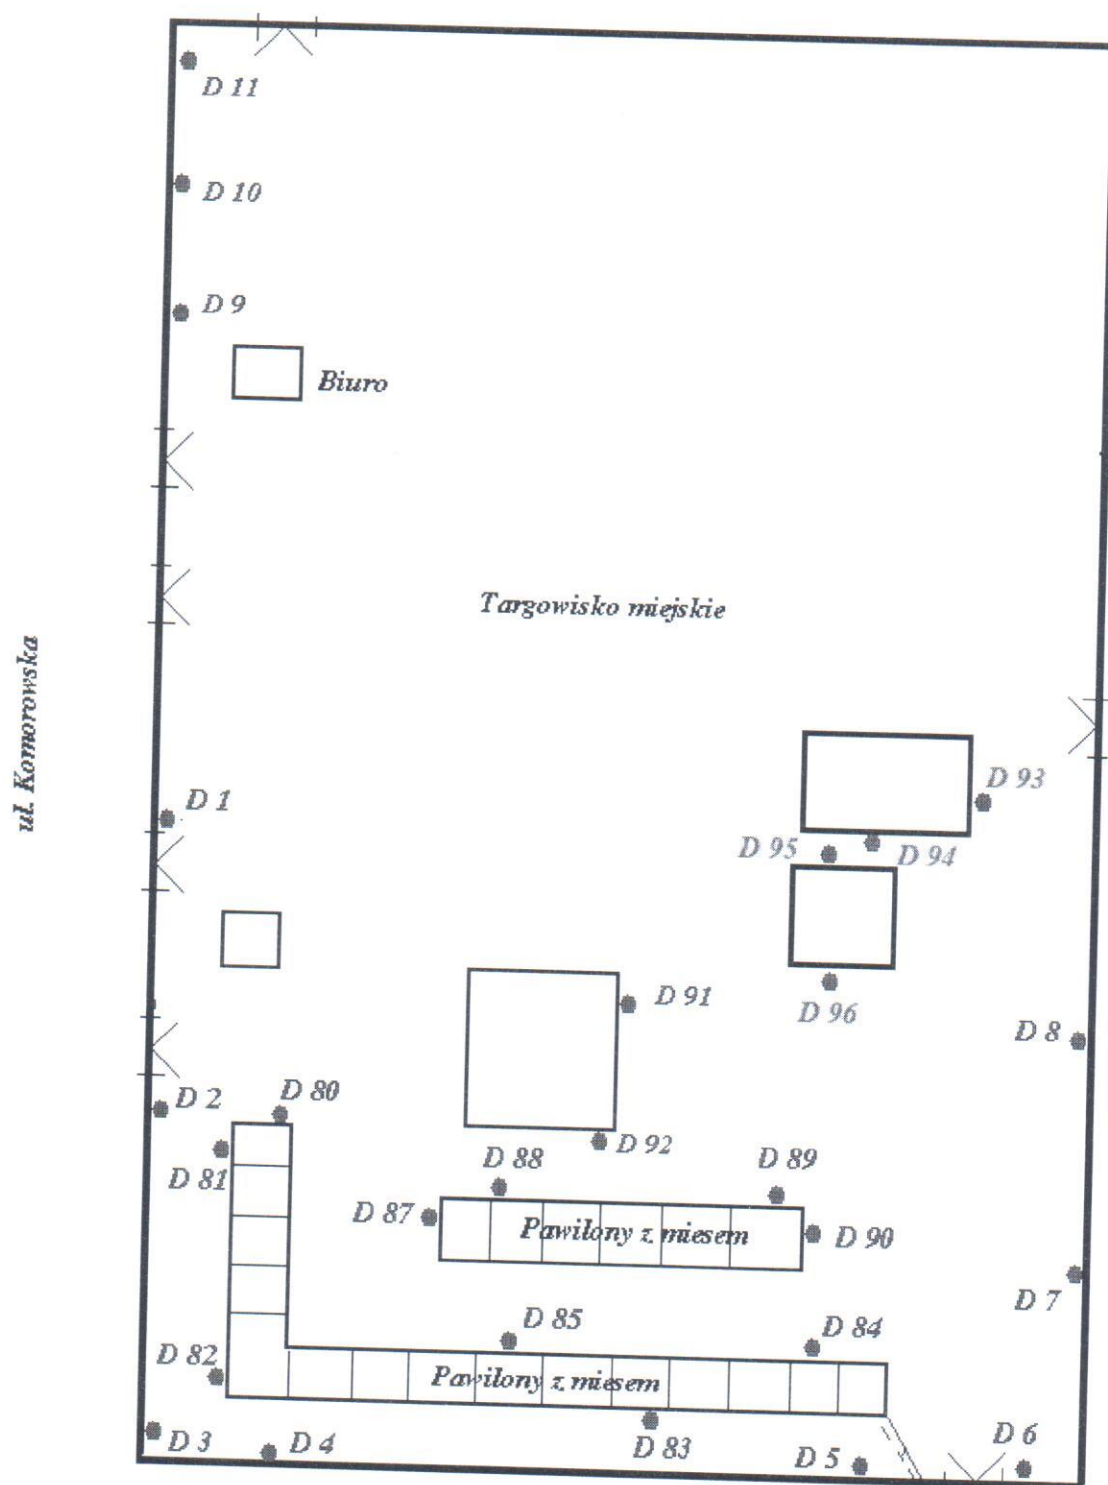


Przygotował: Andrzej Kolasinski

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA URZADZEN DO MONITOROWANIA
SZKODNIKOW NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W PRUSZKOWIE
PRZY UL. PANSKIEJ 11

■ D 3 - duży karmnik daratyzacyjny

Data: 05-01-2021 r.

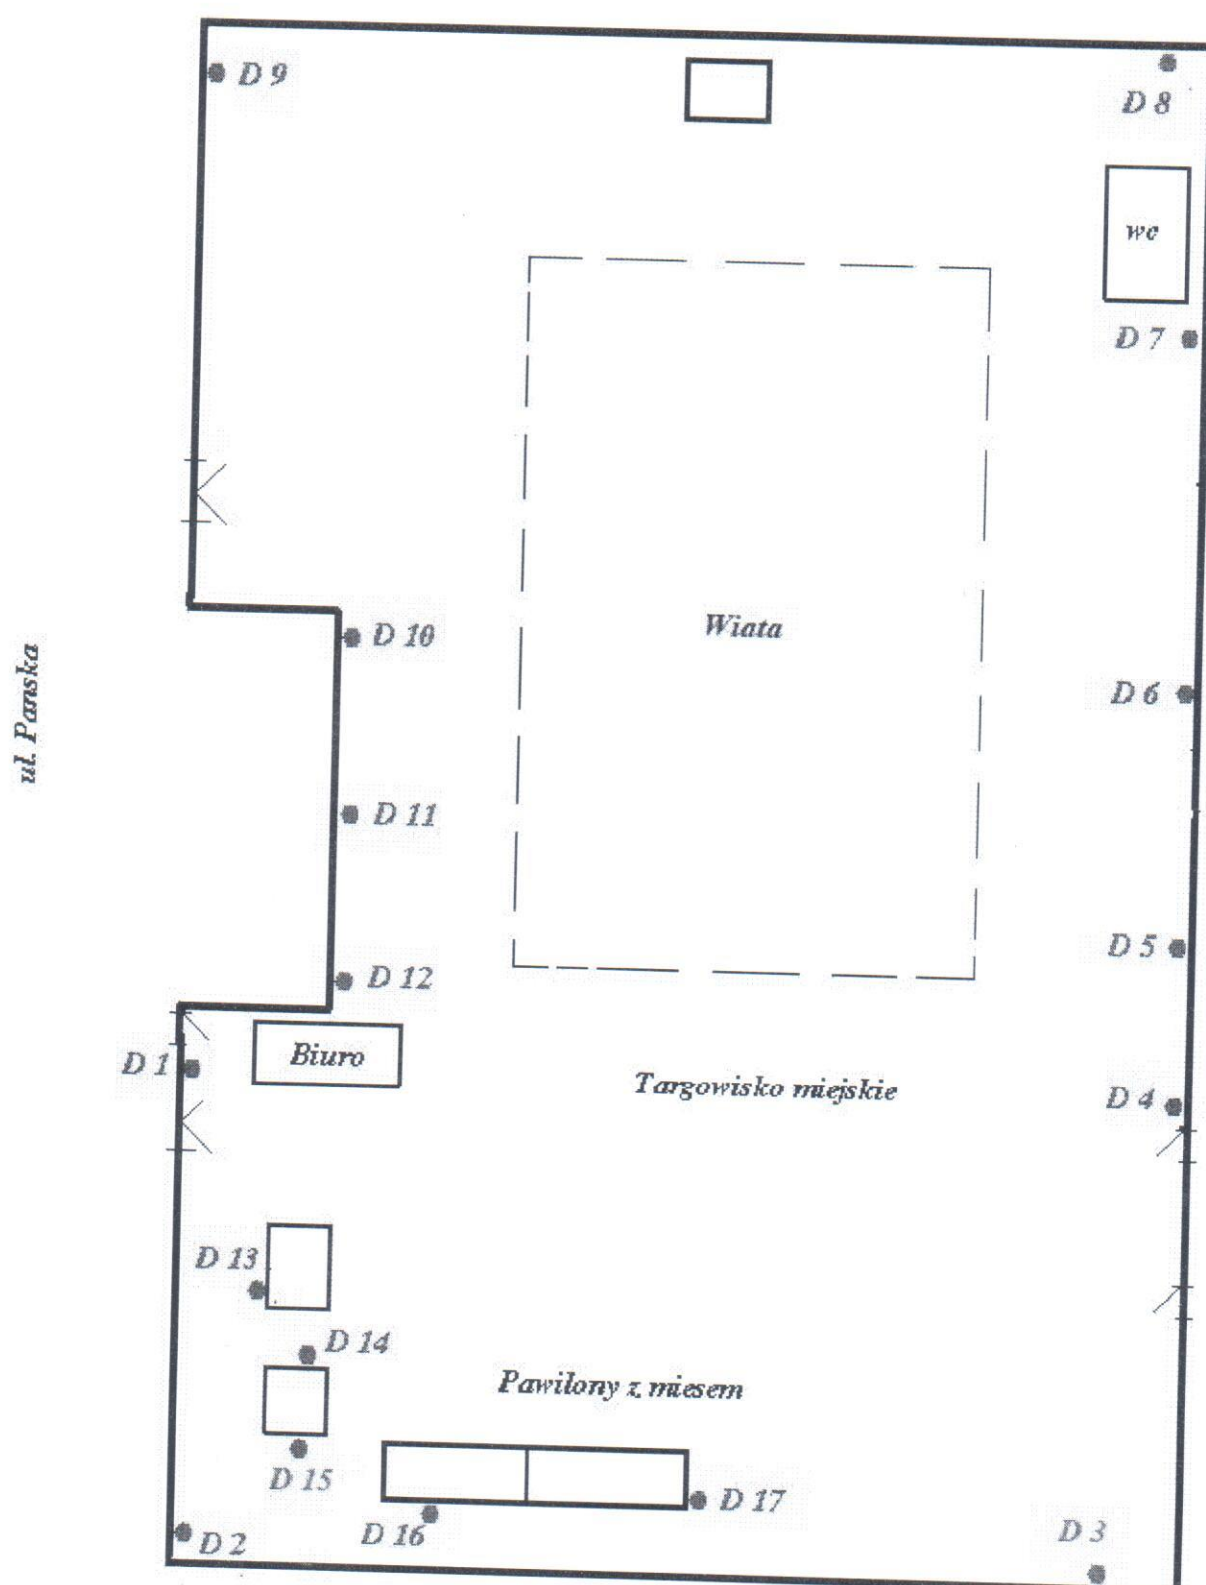

Przygotował: Andrzej Kolasinski